

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT
Ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 2022/CNLK

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
- Địa chỉ: Số 02 Bis, đường CMT8, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

CÔNG BỐ


NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 09/2023

- Tổng số mẫu xét nghiệm (Lý hóa và vi sinh) : 12 mẫu
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn : 12 mẫu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn giám sát A : 08 chỉ tiêu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn : 08 chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu không đạt : 0 chỉ tiêu

Tháng	Mức độ giám sát	Lý Hóa		Vi Sinh		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng nước không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
09	A	12	100	12	100	
Tổng Cộng:		12	100	12	100	

- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-1:2018/BYT
- Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp chất lượng nước các trạm bơm do công ty khai thác sản xuất.

Long Khánh, ngày 26 tháng 09 năm 2023

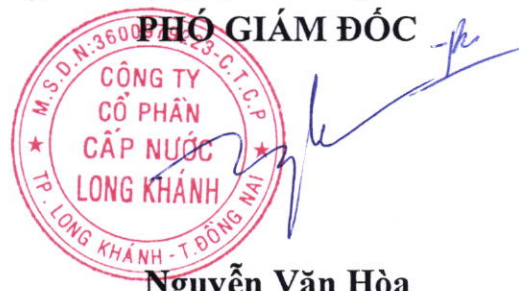PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Hòa

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1739/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01739.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
 Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
 Ngày trả kết quả : 19/09/2023
 Địa điểm lấy mẫu : Giếng 7
 Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2023

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến
Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01739.23	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,34 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,36 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,02	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,23 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
HÀNH CHÍNH - CÔNG ĐỒ

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1740/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01740.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng khu 9
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Liên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01740.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,32 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,09 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,20	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,38 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
 PHÒNG KIỂM SOÁT MÀNG LỌC
 TR. T. CHỨC - HẠNH CHINH

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1741/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01741.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
 Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
 Ngày trả kết quả : 19/09/2023
 Địa điểm lấy mẫu : Giếng bốn phường
 Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01741.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,27 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,01 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,22	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	1,16 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐỒNG NAI
TR. T. CHỨC NĂNG CHINH

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1792/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01742.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh,
Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 8
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TP. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01742.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,28 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,22	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	1,45 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG - ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1743/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01743.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng bệnh viện Long Khánh
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Nguyễn Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01743.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,31 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,25	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	<i>Arsenic (As)</i>	US.EPA Methos 6020B	2,37 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BẾN SÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BẾN SÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1744/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01744.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh,
Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Bảo Quang
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01744.23	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,45 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,76	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	3,00 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
ĐỒNG NAI




TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1745/KQ-KSBT


PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01745.23	Trang: 1/2
---------------------	------------


Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Suối Tre 1
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Liên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01745.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,36 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,16 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	8,19	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	<i>Arsenic (As)</i>	US.EPA Methos 6020B	1,66 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BỆNH TẬT BÌNH THUAN



TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BỆNH TẬT BÌNH THUAN

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1746 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01746.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
 Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
 Ngày trả kết quả : 19/09/2023
 Địa điểm lấy mẫu : Giếng Xuân Thanh 2
 Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2023

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA**

Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC

TP TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01746.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,38 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,14 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	8,23	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,40 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
HÀNG CHÍNH



Đang chờ kiểm tra

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1747/KQ-KSBT


PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01747.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Núi Tung 2
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TỔ TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01747.23	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,40 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,05 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,51	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,37 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐỒNG NAI



Phạm Minh Tiến

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1798 /KQ-KSBT


PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01748.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Núi Tung 1
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01748.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,49 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,05 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,47	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,36 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BỆNH TẬT
TỈNH ĐỒNG NAI
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phạm Minh Kiên

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1749 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01749.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 4
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai


KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long


Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến
Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01749.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	Clo dư tạt đo	Chlorine test	0,38 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,08 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,98	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,35 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SỰ BỆNH TẬT
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1750 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01750.23	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023
Ngày trả kết quả : 19/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 1
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai


KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

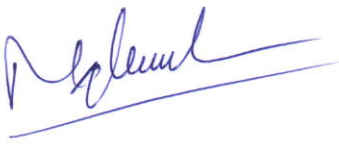
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 17 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01750.23	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/09/2023
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,36 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,13 NTU	≤ 2 NTU	07/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	08/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,97	6,0 - 8,5	07/09/2023
8	<i>Arsenic (As)</i>	US.EPA Methos 6020B	0,63 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	12/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM