

**Phụ lục số 02**

(Ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT  
Ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY**

Số: 250/CNLIK

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
- Địa chỉ: Số 02 Bis, đường CMT8, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

**CÔNG BỐ**

**NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 11/2023**

- Tổng số mẫu xét nghiệm (Lý hóa và vi sinh) : 12 mẫu
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn : 12 mẫu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn giám sát A : 08 chỉ tiêu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn : 08 chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu không đạt : 0 chỉ tiêu

Tháng	Mức độ giám sát	Lý Hóa		Vi Sinh		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng nước không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
11	A	12	100	12	100	
<b>Tổng Cộng:</b>		<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	

- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-1:2018/BYT
- Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp chất lượng nước các trạm bơm do công ty khai thác sản xuất.

Long Khánh, ngày 24 tháng 11 năm 2023



**Nguyễn Văn Hòa**

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2110 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02110.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 2  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 02110.23

Trang: 2/2

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,37 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,07 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,96	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,27 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2111 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 0211123

Trang: 1/2


Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh,  
Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 3  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC


KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0211123

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,39 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,04 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,94	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,24 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2109 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02109.23


Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 6  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

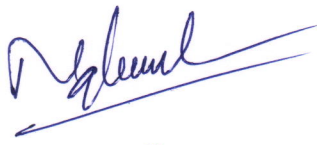  
Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02109.23	Trang: 2/2
---------------------	------------

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,73 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,03 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,97	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,08 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2118 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02118.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 7  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02118.23

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,33 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,77	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,12 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2112 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02112.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Bảo Quang  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02112.23

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,54 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,04 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	1,96 TCU	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,71	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,40 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2113 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02113.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Xuân Thanh 2  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02113.23

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,51 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,09 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,76	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,37 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2114 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02114.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Suối Tre 1  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0211423	Trang: 2/2
--------------------	------------

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,45 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,10 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	8,20	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	1,51 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2116 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02116.23

Trang: 1/2


Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Núi Tung 1  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0211623

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,40 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,28 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,47	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,80 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2115 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02115.23


Trang: 1/2


Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh,  
Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Núi Tung 2  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023


GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

  
Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02115.23

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,43 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,10 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	8,22	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	1,51 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2117 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02117.23

Trang: 1/2


Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng bệnh viện Long Khánh  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023


GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02117.23

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,44 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,33 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,48	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,81 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2107 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02107.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Xuân Tân  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02107.23

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,29 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,17 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,49	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,14 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2108 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02108.23


Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, phường Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Ngày trả kết quả : 17/11/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Giếng bốn phường  
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

  
Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02108.23

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,29 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,51	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,13 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.