

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT
Ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 1521C.NLK

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
- Địa chỉ: Số 02 Bis, đường CMT8, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

CÔNG BỐ

NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 08/2021

- Tổng số mẫu xét nghiệm (Lý hóa và vi sinh) : 13 mẫu
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn : 13 mẫu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn giám sát A : 08 chỉ tiêu
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn : 08 chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu không đạt : 0 chỉ tiêu

Tháng	Mức độ giám sát	Lý Hóa		Vi Sinh		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng nước không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
08	A	13	100	13	100	
Tổng Cộng:		13	100	13	100	

- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-1:2018/BYT
- Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp chất lượng nước các trạm bơm do công ty khai thác sản xuất.

Long Khánh, ngày 14 tháng 09 năm 2021

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hòa

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1604 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01604.21	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 6
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01604.21	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,48 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,33 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,55	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	Không phát hiện	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16CS /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01605.21	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
 Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
 Ngày trả kết quả : 23/08/2021
 Địa điểm lấy mẫu : Giếng Xuân Thanh
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021


KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01605.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,45 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,38 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,89	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	Không phát hiện	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1606 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01606.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Xuân Tân
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01606.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,43 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,28 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,79	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,03 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1607/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01607.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng bốn phường
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01607.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,45 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,31 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,66	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,01 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1604 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01608.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
 Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
 Tên mẫu : Nước sinh hoạt
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
 Ngày trả kết quả : 23/08/2021
 Địa điểm lấy mẫu : Giếng khu 9
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01608.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,40 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,25 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,36	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	Không phát hiện	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1609 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01609.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Núi Tung 1
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01609.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,21 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,43 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,66	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,81 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1610 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01610.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Suối Tre
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021


KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01610.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,22 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,51 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,63	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	1,13 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16.11 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01611.21	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Long Khánh 2
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01611.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,21 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,55 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,73	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	1,36 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1612 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01612.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng Bảo Quang
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2021.

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01612.21	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,21 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,31 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,70	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,06 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1613 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01613.21	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
 Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
 Tên mẫu : Nước sinh hoạt
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
 Ngày trả kết quả : 23/08/2021
 Địa điểm lấy mẫu : Giếng Long Khánh 3
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01613.21	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,41 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,35 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,45	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,38 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/14 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01614.21	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
 Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
 Ngày trả kết quả : 23/08/2021
 Địa điểm lấy mẫu : Giếng 10
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2021

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01614.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,40 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,38 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,50	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,39 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01603.21

Trang : 1/2


Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng bệnh viện
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

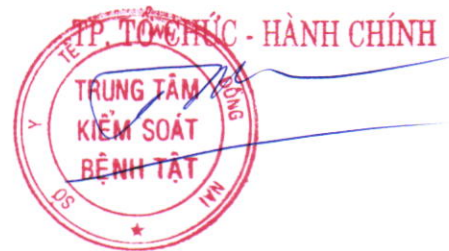

Phạm Minh Tiến

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01603.21	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform</i> tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,60 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,41 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,49	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,09 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01602.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Địa chỉ : Số 2 Bis, đường CMT 8, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/08/2021
Ngày trả kết quả : 23/08/2021
Địa điểm lấy mẫu : Giếng 12
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01602.21
Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<1 CFU/100ml	10/08/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	<3 CFU/100ml	10/08/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,64 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/08/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,32 NTU	≤ 2 NTU	10/08/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/08/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/08/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,45	6,0 - 8,5	10/08/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,06 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	13/08/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.